

Características dos materiais	
fck (kgf/cm ²)	Ecs (kgf/cm ²)
250	238000


SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30
20

P10

245.8 27.0 46.7

269.3 66.2

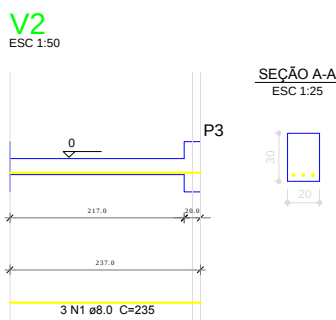

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	8.0	145.0	57.3
PESO TOTAL (kg)			
CA50	57.3		

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

P18 P19 P20

0.0 232.0 252.0 258.0 156.3 179.3 13.0

=1000

30 20

5- A PROFUNDIDADE DAS ESTACAS FOI CALCULADA UTILIZANDO-SE O MÉTODO AOKI-VELOSO PARA ESTACAS

Architectural drawing showing a cross-section (SEÇÃO A-A) at a scale of 1:25. The drawing includes dimensions for a wall (16), a room width (30), and a total width (46). A vertical yellow line indicates a structural break. The drawing is labeled "TERREO - L2" and "SEÇÃO A-A ESC 1:25".

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	8.0	10.1	4.0
CA60	5.0	6.3	1.4
PESO TOTAL (kg)			
CA50	4.0		
CA60	1.4		

4 DETALHAMENTO MURETAS GR2 E GR3 INDICADA

		Atendimento à NBR 9050/ 2015;
02	JANEIRO/ 2017	Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento; altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4; Acrescido das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da capa de aço abaixo da platibanda.
01	AGOSTO/ 2016	Alteração: paredes – shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda; Correção: Blocos: B34, B36; Sapatas: S34, S36; Pilares: P33, P45, P57; Vigas nível 310: V22, V56, V75; Supressão: Viga nível 310: V72.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES



SCO

REVISÃO	ESCALA	PRANCHAS
R.00	INDICADA	
R.01	DATA EMISSÃO	
R.02	JANEIRO/2017	

16/17